


CS-PNT-010 MANTENIMIENTO TANQUE DE TRATAMIENTO PRELIMINAR

Denominación: **MANTENIMIENTO TANQUE DE TRATAMIENTO PRELIMINAR**
 Código: **CS-PNT-010**
 Grado de Seguridad: **ALTO**

Relación y dependencia
 Área: **MANTENIMIENTO**
 Departamento: **PLANTA DE TRATAMIENTO**
 Jefe Inmediato: **ENCARGADO DE PLANTA**

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE SÓLIDOS EN LA ENTRADA DE AGUA A LA PLANTA (TANQUE REGULADOR), LLEVADO A CABO UNA VEZ AL MES AL FINALIZAR EL DIA

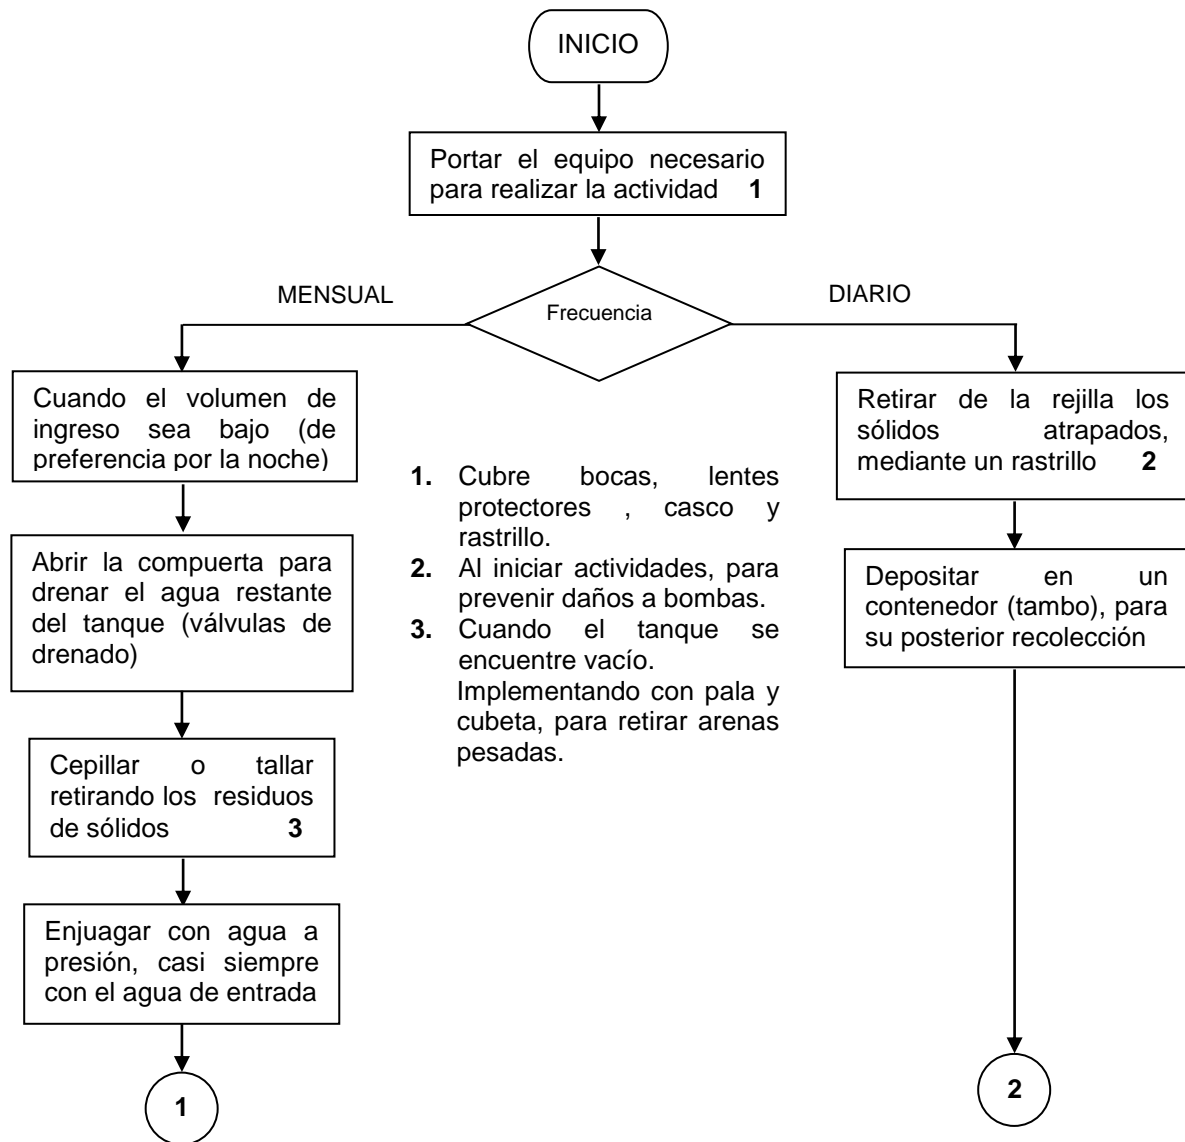

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Zoológico Guadalajara


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

CS-PNT-010 MANTENIMIENTO TANQUE DE TRATAMIENTO PRELIMINAR

Denominación: **MANTENIMIENTO TANQUE DE TRATAMIENTO PRELIMINAR**
Código: **CS-PNT-010**
Grado de Seguridad: **ALTO**

Relación y dependencia
Área: **MANTENIMIENTO**
Departamento: **PLANTA DE TRATAMIENTO**
Jefe Inmediato: **ENCARGADO DE PLANTA**

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE SÓLIDOS EN LA ENTRADA DE AGUA A LA PLANTA (TANQUE REGULADOR), LLEVADO A CABO UNA VEZ AL MES AL FINALIZAR EL DIA

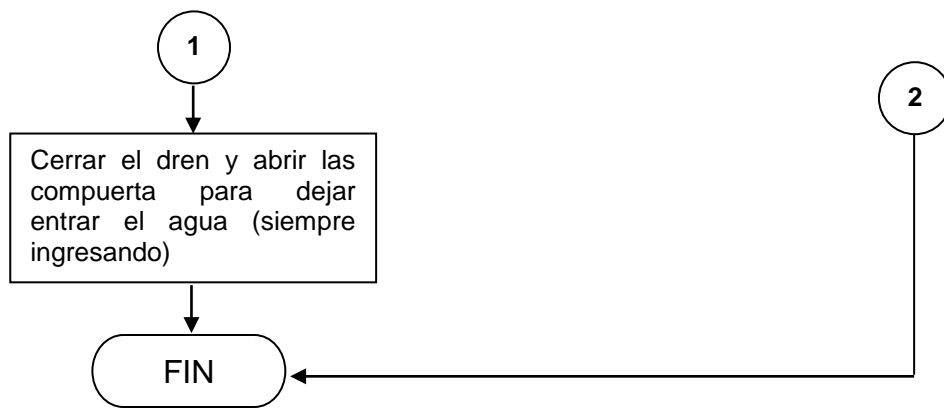

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha: