


AA-PNT-015 PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE CLORO GAS

Denominación: **PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE CLORO GAS**
 Código: **AA-PNT-015**
 Grado de Seguridad: **MEDIO**

Área: **MANTENIMIENTO**
 Departamento: **PLANTA DE TRATAMIENTO**
 Jefe Inmediato: **ENCARGADO DE PLANTA**

PROCESO REALIZADO AL DETECTAR FUGAS DE CLORO GAS, POR LOS TRABAJADORES DE PLANTA O AGENTE DE SEGURIDAD (PREVIA CAPACITACION)

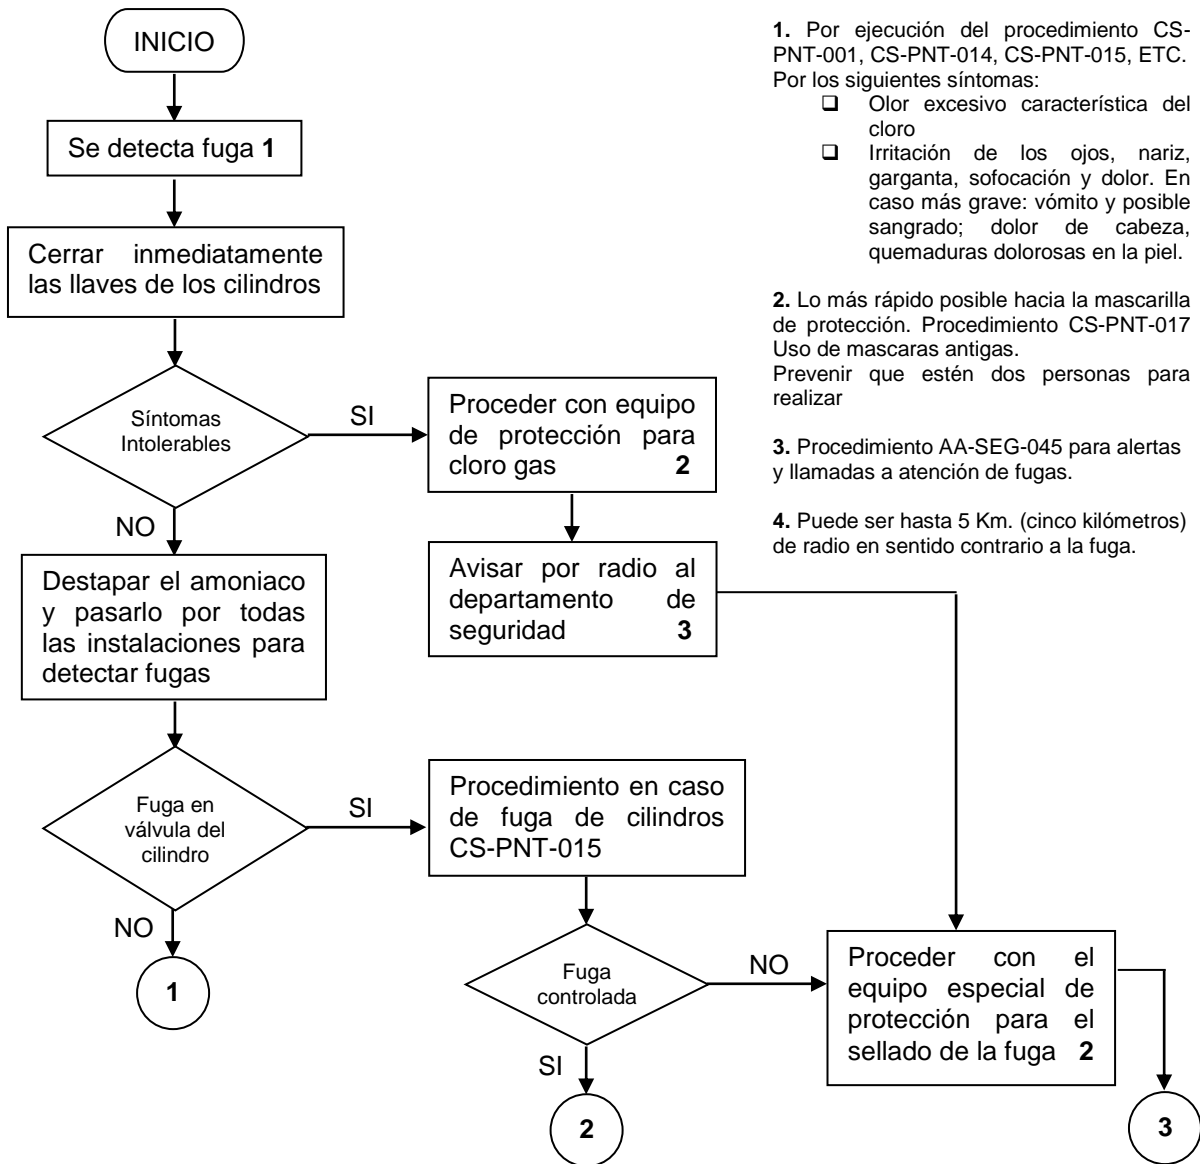

Elaboración:
 Nombre y fecha:

Revisión:
 Nombre y fecha:

Aprobación:
 Nombre y fecha:

Zoológico Guadalajara


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

AA-PER-015 PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE CLORO GAS

Denominación: **PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE FUGA DE CLORO GAS**
Código: **AA-PNT-015**
Grado de Seguridad: **MEDIO**

Área: **MANTENIMIENTO**
Departamento: **PLANTA DE TRATAMIENTO**
Jefe Inmediato: **ENCARGADO DE PLANTA**

PROCESO REALIZADO AL DETECTAR FUGAS DE CLORO GAS, POR LOS TRABAJADORES DE PLANTA O AGENTE DE SEGURIDAD (PREVIA CAPACITACION)

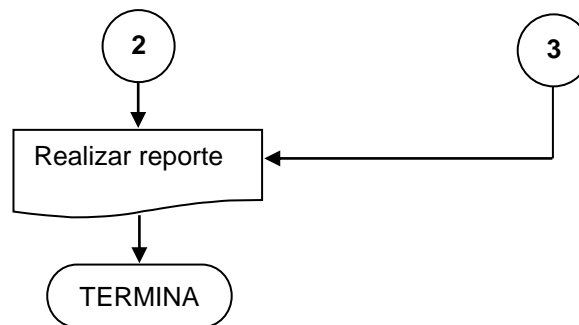

Elaboración:

Revisión:

Aprobación:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha:

Nombre y fecha: